



中科公诚设计集团有限公司
ZHONGKE GONGCHENG DESIGN GROUP LIMITED

资质证书编号: A352012298
电力行业(新能源发电、送电工程、变电工程)专业乙级;
市政行业乙级;水利行业丙级;建筑行业乙级;风景园林工
程设计专项乙级。

备注:
本图版权属本公司所有,未经本公司负责人书面许可,任何人不得擅自复制或复用。
本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格后
不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算,建设造价之参考图。本图应由相关人员
签字及同时加盖出图章和注册执业章方可有效。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:
2025年垫江县黄沙镇长红社区和美乡村灌溉项目

子项名称:


管网

建设单位:
垫江县黄沙镇长红社区股份经济合作联合社

设计负责人 PROJECT LEADER	赵林	赵林
审 定 APPROVED BY	苗芳野	苗芳野
审 核 CHECKED BY	黄惠娟	黄惠娟
专业负责人 SUBJ ENGINEER	陈 怡	陈怡
校 对 CHECKED BY	高 健	高健
设计制图 DESIGNED BY	蒋建华	蒋建华


图 名:
管道支墩大样图

项目编号	ZK-SJ-2025-076	
图 别	水 施	日 期
图 号	JC-03	2025-09
版 本	第 1 版	

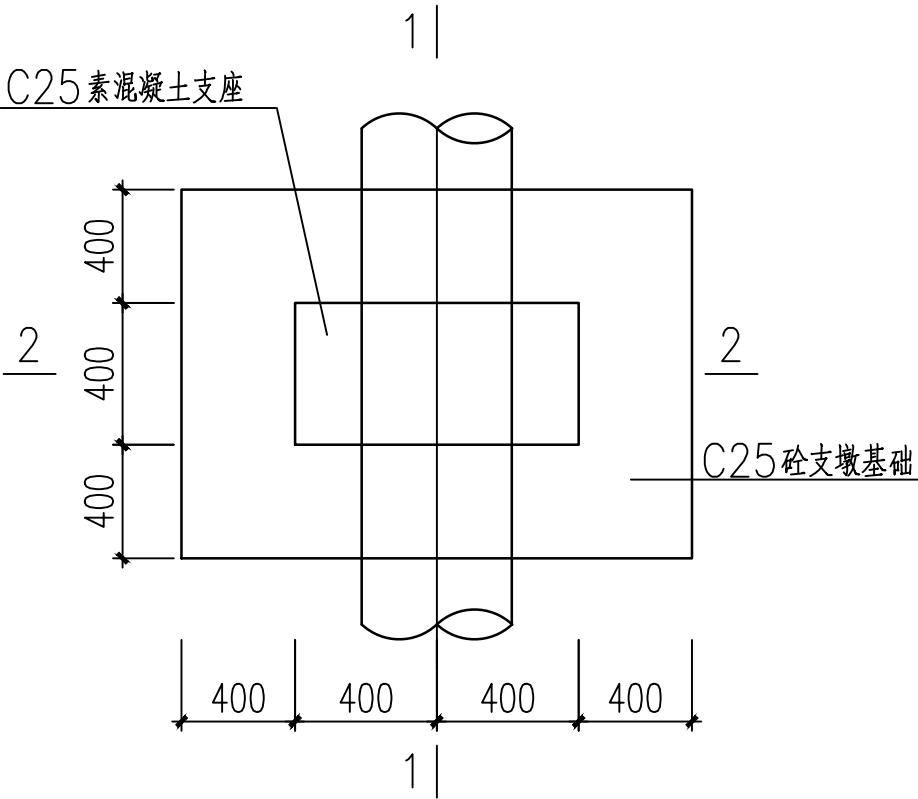


架空钢管边墩平面布置图 1:30

注:适用于边墩及管底距地面高度<1.5m的支墩。

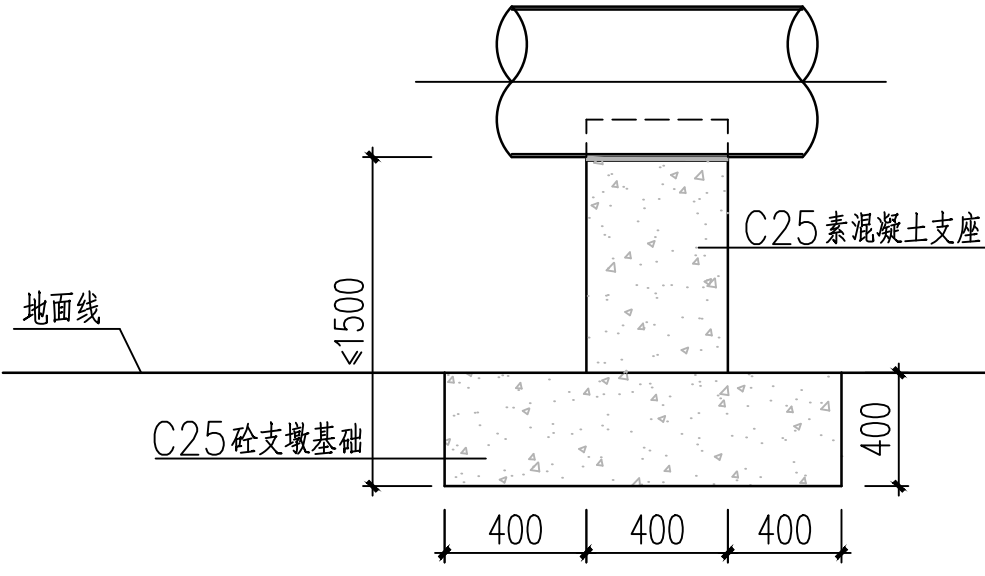

1—1剖面图 1:30

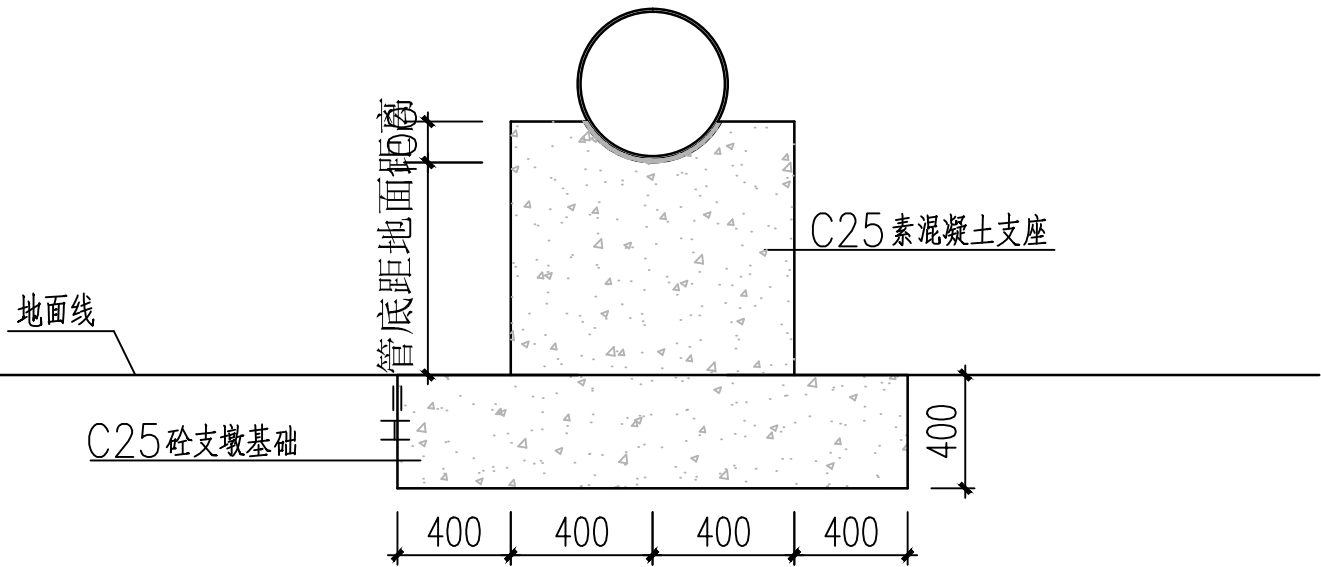

2—2剖面图 1:30

说明:
1、本图单位:尺寸单位以mm计。
2、图中镇墩适用管径 \leq DN400管道。
3、地基承载力 \geq 120Kpa。
4、其它未尽说明,严格参照国家有关规程、规范施工。
5、不同基础持力层管段应设置沉降缝柔性接头并做防水处理,防止因不均匀沉降而影响管道的正常运营。